


再処理工場が発生が予想されるトラブル等とその対応 (No.1 - 45)

件名	ガラスビーズ供給装置内配管の詰まり												
事象の概要	<p>(1) 発生場所: 機器</p> <p>(2) 設備の概要</p> <p>(3) 発生の状況</p> <p>(4) 概要</p> <p>(5) 原因</p>												
事象による影響	<p>(1) 工場外への影響</p> <p>(2) 安全性への影響</p> <p>(3) 作業員への影響</p> <p>(4) 他工程への影響</p>												
対応の概要	<p>(1) ガラスビーズ供給装置内配管の詰まり箇所を特定する。</p> <p>(2) 定められた手順に従い、ガラスビーズ供給装置内の配管詰まりを除去する。</p> <p>(3) 詰まり除去後、異常のないことを確認し、定められた操作手順で運転を再開する。</p>												
公表区分 ^{*1}	毎月集約して月1回公表(ホームページへ掲載)												
情報区分 ^{*1}	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">トラブル情報</th> <th colspan="3">運転情報</th> </tr> <tr> <td>A情報</td> <td>B情報</td> <td>C情報</td> <td>ごく軽度な機器故障</td> <td>清掃・調整等で復旧可能な機器停止等</td> <td>不適合等</td> </tr> </table>	トラブル情報			運転情報			A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等
トラブル情報			運転情報										
A情報	B情報	C情報	ごく軽度な機器故障	清掃・調整等で復旧可能な機器停止等	不適合等								

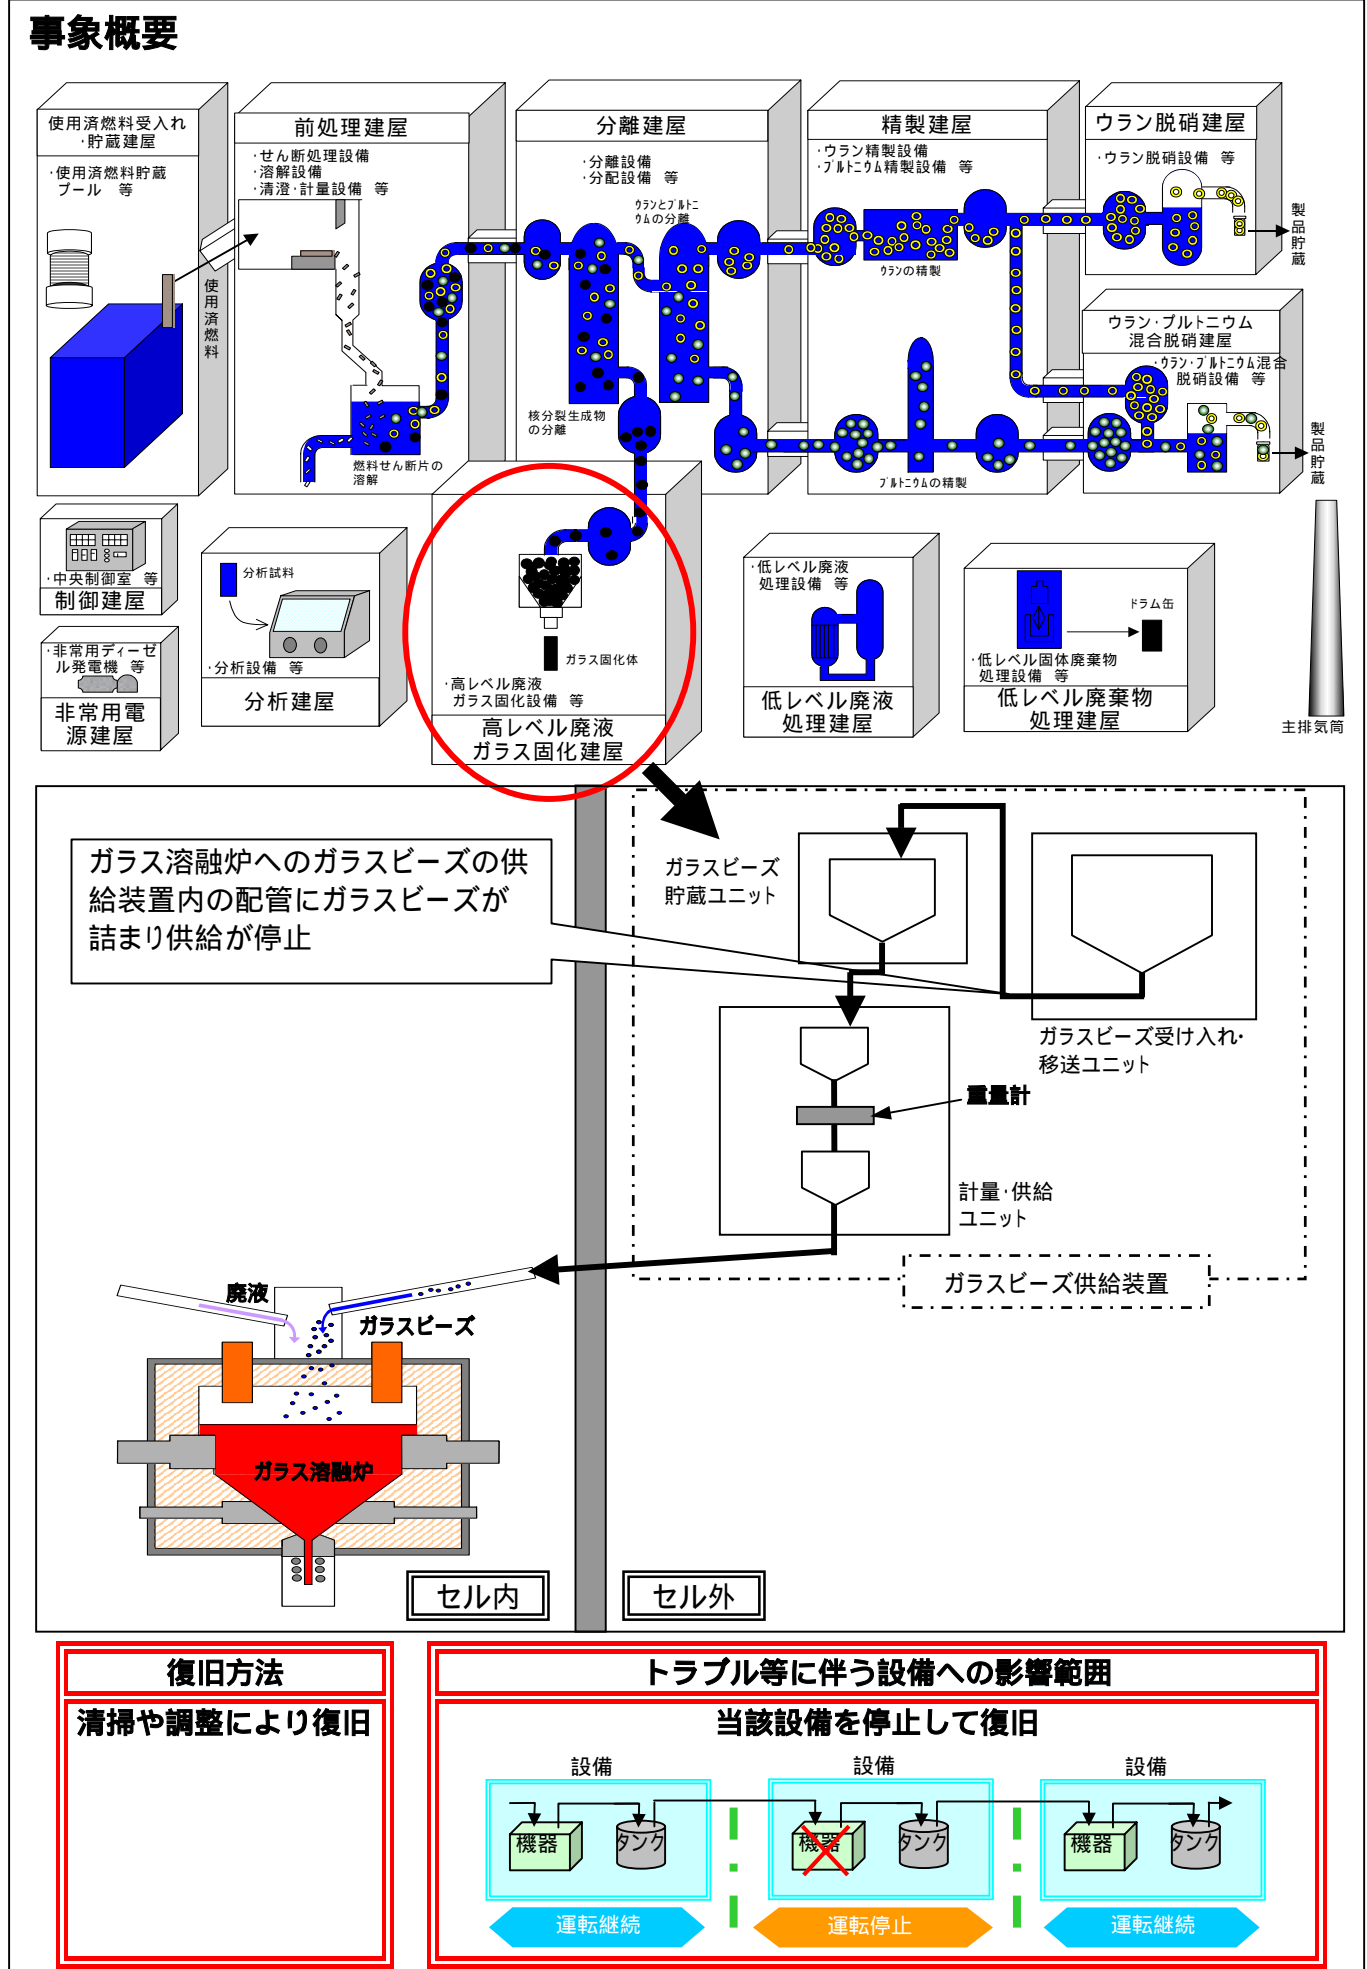

*1 'A情報': 安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、'B情報': 事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、'C情報': A、B情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象