


再処理工場における定型的保守作業（No. 1-A-07）

件名	せん断機におけるせん断刃ホルダトリローラ作動不良に伴う復旧作業												
事象の概要	<p>(1) 対象場所：機器 前処理建屋（セル内）：せん断機</p> <p>(2) 設備の概要 使用済燃料を硝酸で溶解するため、燃料集合体を切断し、数cm程度の小片にする装置。せん断刃により、燃料集合体を押し切る。</p> <p>(3) 保守理由 せん断刃を固定・移動するせん断刃ホルダトリのローラの外れ等による作動不良。</p>												
保守作業の概要													
	<p>(1) せん断機のせん断刃ホルダトリローラが外れていること等を確認する。</p> <p>(2) 保守作業手順に従い遠隔操作機器（インセルクレーン等）を用いて、必要に応じてローラ及びせん断刃ホルダトリの保守、交換を行う。</p> <p>(3) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</p>												
保守方式	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> セル内保守 <input type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内保守</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔保守	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input type="checkbox"/> 直接保守	<input type="checkbox"/> セル内保守 <input type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内保守	<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守			
<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔保守	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作										
<input type="checkbox"/> 直接保守	<input type="checkbox"/> セル内保守 <input type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内保守										
<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守													

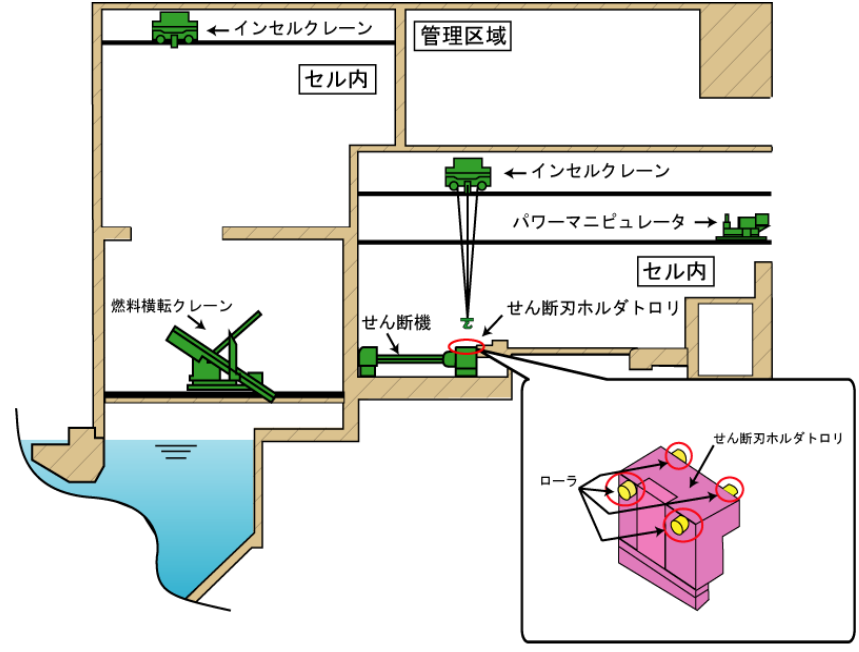