


再処理工場における定型的保守作業（No. 1-A-11）

件名	せん断機における燃料送り出し装置のチェーンの絡みに伴う交換作業				
事象の概要	<p>(1) 対象場所: 機器 前処理建屋(セル内): 燃料送り出し装置(せん断機)</p> <p>(2) 設備の概要 チェーンを用いて燃料集合体をせん断機本体へ押し込む装置。</p> <p>(3) 保守理由 チェーンの偶発的な絡み又は磨耗等による燃料送り出し装置の動作不良。</p>				
保守作業の概要	 <p>(1) 故障した燃料送り出し装置のチェーンを保守作業手順に従い、遠隔操作機器(インセルクレーン、マスタースレーブマニピュレータ等)を用いて、予備のチェーンと交換する。</p> <p>(2) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</p>				
保守方式	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding-right: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 遠隔保守 <input type="checkbox"/> 直接保守 <input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守 </td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding-right: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> 遠隔操作 <input type="checkbox"/> 管理区域内保守 <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守 </td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding-right: 5px;"> <input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作 <input type="checkbox"/> セル内作業 <input type="checkbox"/> グローブボックス内作業 </td> <td style="padding-left: 5px;"> <input type="checkbox"/> 運転操作 <input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 <input type="checkbox"/> その他管理区域内作業 </td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔保守 <input type="checkbox"/> 直接保守 <input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔操作 <input type="checkbox"/> 管理区域内保守 <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作 <input type="checkbox"/> セル内作業 <input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input type="checkbox"/> 運転操作 <input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 <input type="checkbox"/> その他管理区域内作業
<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔保守 <input type="checkbox"/> 直接保守 <input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 遠隔操作 <input type="checkbox"/> 管理区域内保守 <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作 <input type="checkbox"/> セル内作業 <input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input type="checkbox"/> 運転操作 <input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 <input type="checkbox"/> その他管理区域内作業		

保守作業の対象

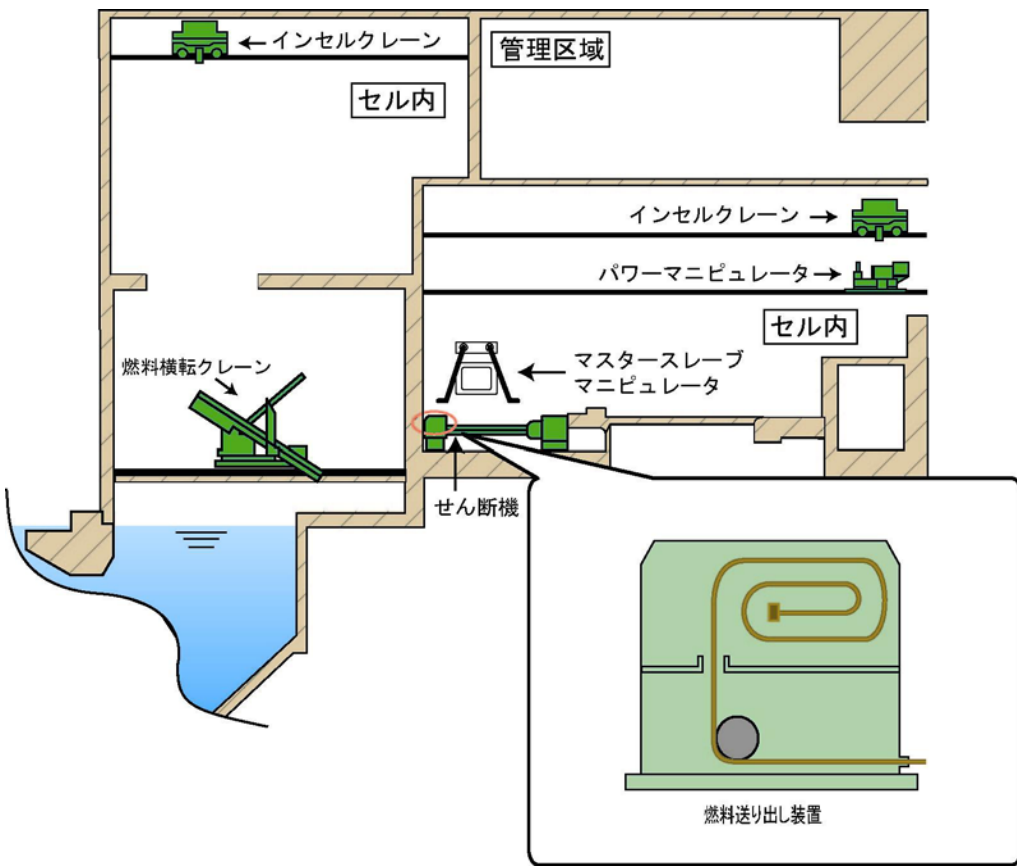