


## 再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-A-03)

|  |  |   |                                     |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |
|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| <b>件名</b>                                | インフラートシールの噛み込みによる動作不良に伴う保守作業   |   |                                     |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |
| <b>事象の概要</b>                             | <p>(1) 対象場所: 機器<br/>高レベル廃液ガラス固化建屋(セル内): 固化セル保守室しゃへい扉のインフラートシール</p> <p>(2) 設備の概要<br/>固化セル保守室と機器搬送室のしゃへい扉が閉じている際、インフラートシール(空気を注入し、膨張させることで隙間の気密を保持するパッキンの一種)を加圧して気密を保持する装置。</p> <p>(3) 保守理由<br/>しゃへい扉の開閉操作中における、しゃへい扉へのインフラートシールの噛み込み。</p>   |   |                                     |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |
| <b>保守作業の概要</b>                           |  <p>(1) 保守作業手順に従い直接保守にて予備のインフラートシールと交換する。</p> <p>(2) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</p>  |   |                                     |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |
| <b>保守方式</b>                              | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"></td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"></td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> 遠隔保守             | <input type="checkbox"/> 遠隔操作       | <input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作 | <input type="checkbox"/> 運転操作 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接保守 | <input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守 | <input checked="" type="checkbox"/> セル内作業 | <input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 |  | <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守 | <input type="checkbox"/> グローブボックス内作業 | <input type="checkbox"/> その他管理区域内作業 | <input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守 |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 遠隔保守            | <input type="checkbox"/> 遠隔操作  | <input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作          | <input type="checkbox"/> 運転操作       |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直接保守 | <input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守  | <input checked="" type="checkbox"/> セル内作業 | <input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守  | <input type="checkbox"/> グローブボックス内作業      | <input type="checkbox"/> その他管理区域内作業 |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守       |  |   |                                     |                                  |                               |  |   |   |                                     |  |                                   |                                      |                                     |                                    |  |  |  |

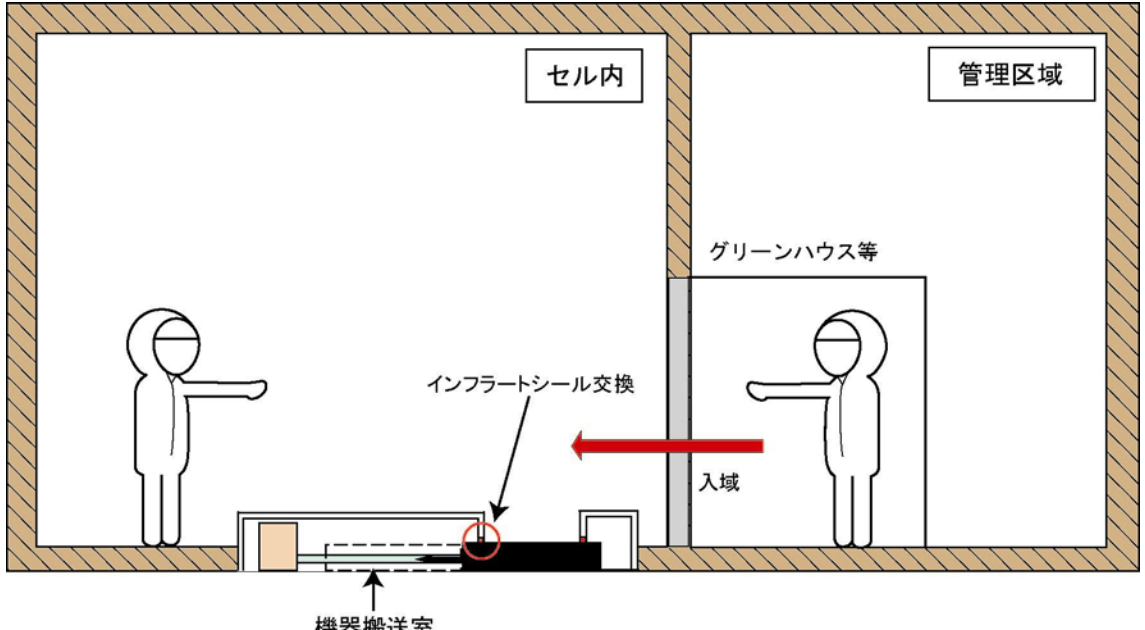