


## 再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-C-08)

|  |  |   |                                     |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |
|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>件名</b>                                | グローブボックスにおけるグローブの破損に伴う交換作業   |   |                                     |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |
| <b>事象の概要</b>                             | <p>(1) 対象場所: 機器      分析建屋 (管理区域内): グローブボックス</p> <p>(2) 設備の概要      密閉した箱の中でゴム製の手袋(グローブ)を介して放射性物質を取り扱うための機器。</p> <p>(3) 保守理由      作業員が作業中に、グローブを機器に引っ掛けたことによる破損等。<br/>※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。</p>   |   |                                     |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |
| <b>保守作業の概要</b>                           | <div style="text-align: center;">  </div> <p>(1) 保守作業手順に従い直接保守にて、グローブ交換治具を用いて破損したグローブを交換する。</p> <p>(2) 交換後、異常のないことを確認し、グローブボックスを使用した作業を再開する。</p>  |   |                                     |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |
| <b>保守方式</b>                              | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"></td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="border-right: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> 遠隔保守                   | <input type="checkbox"/> 遠隔操作       | <input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作 | <input type="checkbox"/> 運転操作 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接保守 | <input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守 | <input type="checkbox"/> セル内作業 | <input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 |  | <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守 | <input checked="" type="checkbox"/> グローブボックス内作業 | <input type="checkbox"/> その他管理区域内作業 | <input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守 |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 遠隔保守            | <input type="checkbox"/> 遠隔操作  | <input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作                | <input type="checkbox"/> 運転操作       |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 直接保守 | <input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守  | <input type="checkbox"/> セル内作業                  | <input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業 |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |
|  | <input type="checkbox"/> 非管理区域内保守  | <input checked="" type="checkbox"/> グローブボックス内作業 | <input type="checkbox"/> その他管理区域内作業 |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守     |  |   |                                     |                                  |                               |  |   |                                |                                     |  |                                   |   |                                     |                                      |  |  |  |

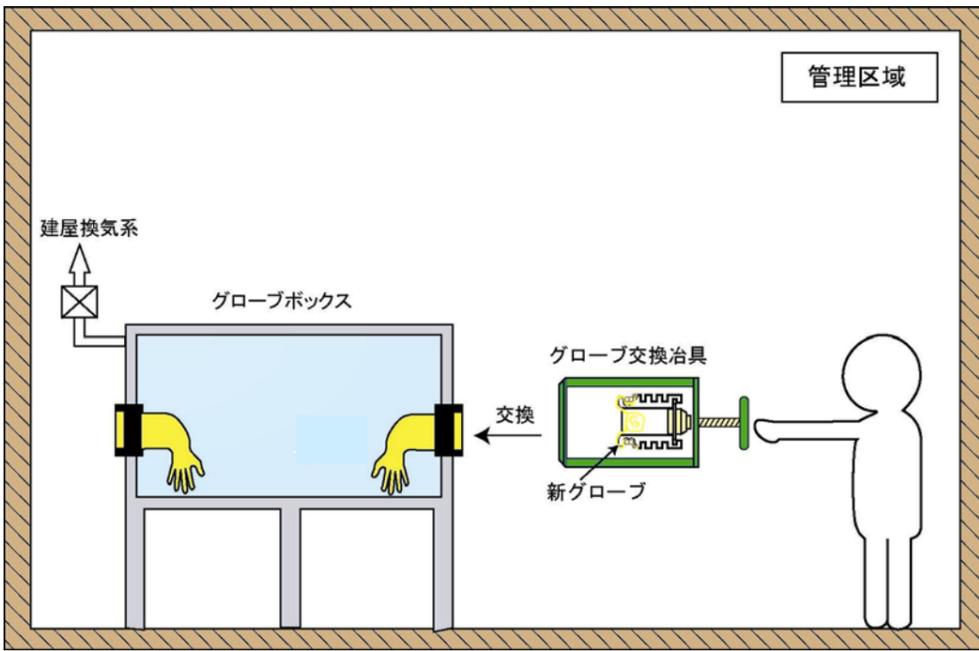