


再処理工場における定型的保守作業（No. 2-D-08）

件名	蒸気配管フランジ部からの蒸気漏えいに伴う復旧作業																
事象の概要																	
(1) 対象場所: 機器	分離建屋 (管理区域内): 蒸気配管																
(2) 設備の概要	濃縮缶の加熱、暖房等に用いる非放射性的の蒸気を流す配管。																
(3) 保守理由	蒸気配管継手部のボルトに緩みが生じたこと等による、当該配管を流れる蒸気の漏えい。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様な保守行う。																
保守作業の概要	 <p style="text-align: center;">管理区域</p> <p style="text-align: center;">増し締め</p>																
	<ol style="list-style-type: none"> (1) 蒸気供給弁を閉じて蒸気供給を停止し、配管継手のボルトの緩みであることを確認する。 (2) 多重化されている場合は、システムを切り替えて運転する。 (3) 保守作業手順に従い直接保守にてボルトの増し締め等を行う。 (4) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。 																
保守方式	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業	<input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守			
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作														
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業														
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業														
<input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守																	

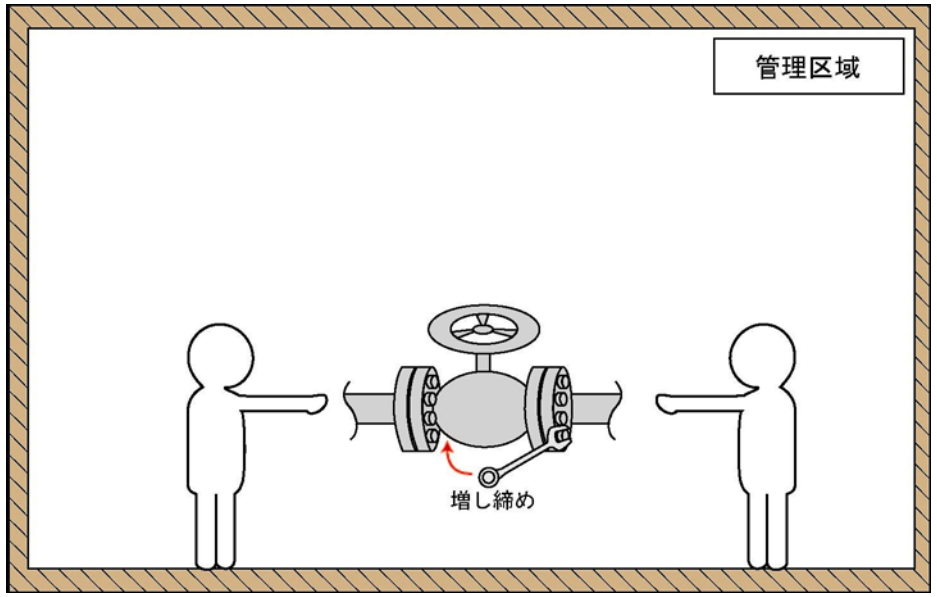