


## 再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-D-16)

<b>件名</b>	弁開閉リミットスイッチの故障に伴う交換作業																
<b>事象の概要</b>	<p>(1) 対象場所: 機器</p> <p>(2) 設備の概要</p> <p>(3) 保守理由</p>																
<b>保守作業の概要</b>	<p>低レベル廃棄物処理建屋(管理区域内): 弁開閉のリミットスイッチ</p> <p>使用済の溶媒(TBP等)を熱分解処理し、廃ガス及び固体状の廃棄物にする設備の弁。</p> <p>廃溶媒処理システムに設置する圧縮空気作動弁のリミットスイッチの故障。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様な事象の発生が予想される。</p> <div style="text-align: center;">  <p>管理区域</p> <p>予備品</p> <p>リミットスイッチ</p> <p>交換</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 弁の状態を確認する。</li> <li>(2) 当該弁の隔離作業を実施する。</li> <li>(3) 保守作業手順に従い直接保守にて予備のリミットスイッチと交換する。</li> <li>(4) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</li> </ol>																
<b>保守方式</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;"><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="border: 1px dashed black;"><input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: 1px dashed black;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業	<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守			
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作														
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業														
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業														
<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守																	

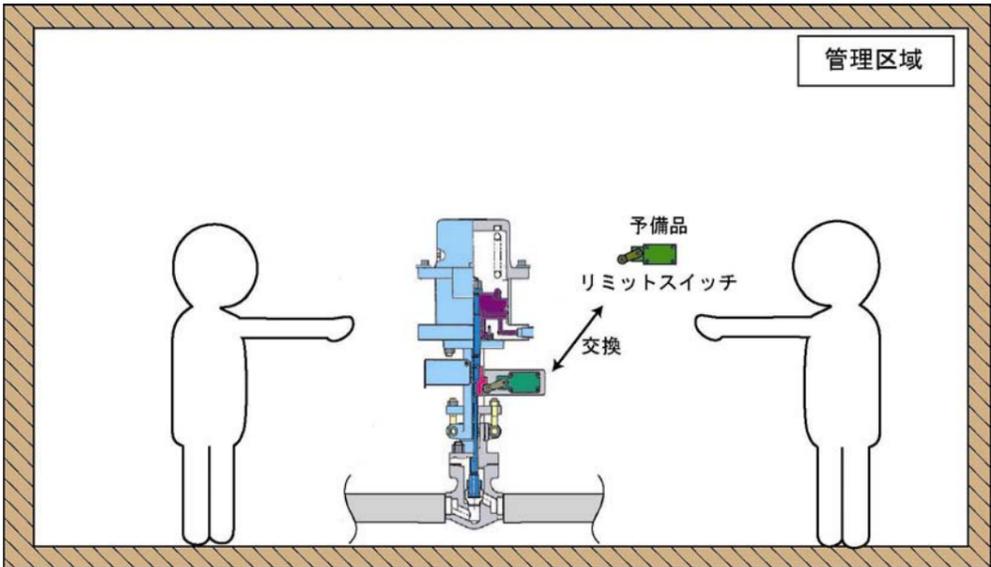