再処理工場における定型的保守作業 （No. ２－Ｄ－１７）

件　　名	熱分解装置に付属する弁の動作不良に伴う保守作業
事象の概要 （1）対象場所：機器 （2）設備の概要 （3）保守理由	 低レベル廃棄物処理建屋（管理区域内）：熱分解装置 廃棄物処理施設において、廃棄物中の有機溶媒（TBP）の熱分解・中和処理並びにTBPの熱分解で生じるガス及び廃棄物中の気化したノルマルドデカンの燃焼処理等を行う装置。 乾留分解生成物（熱分解により生成される粉体）供給ホッパ入口弁駆動部の故障、動作不良。
保守作業の概要	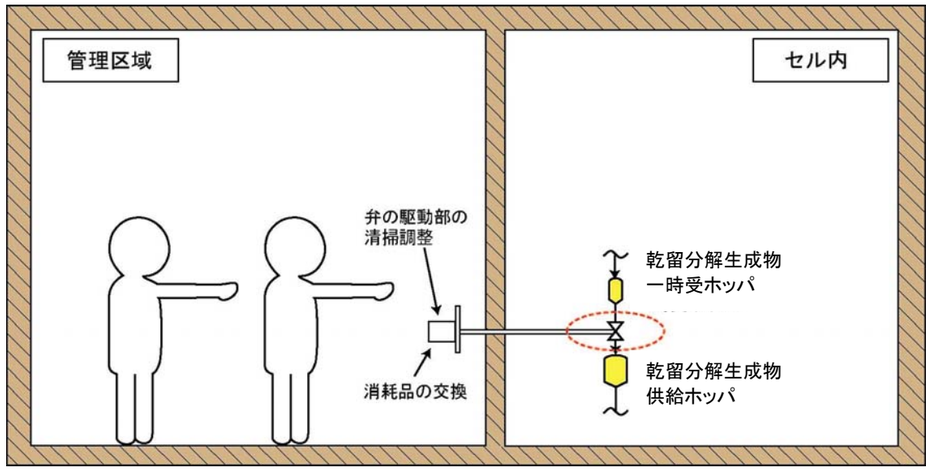 （1）　当該弁駆動部の状態を確認する。 （2）　保守作業手順に従い直接保守にて清掃・調整を行い、必要に応じて消耗品を交換する。 （3）　作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。
保守方式	□遠隔保守　□遠隔操作　□移動式遠隔操作　□運転操作 ■直接保守　■管理区域内保守　□セル内作業　□ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ内作業　□ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ内作業　■その他管理区域内作業 □非管理区域内保守 □遠隔保守＋直接保守
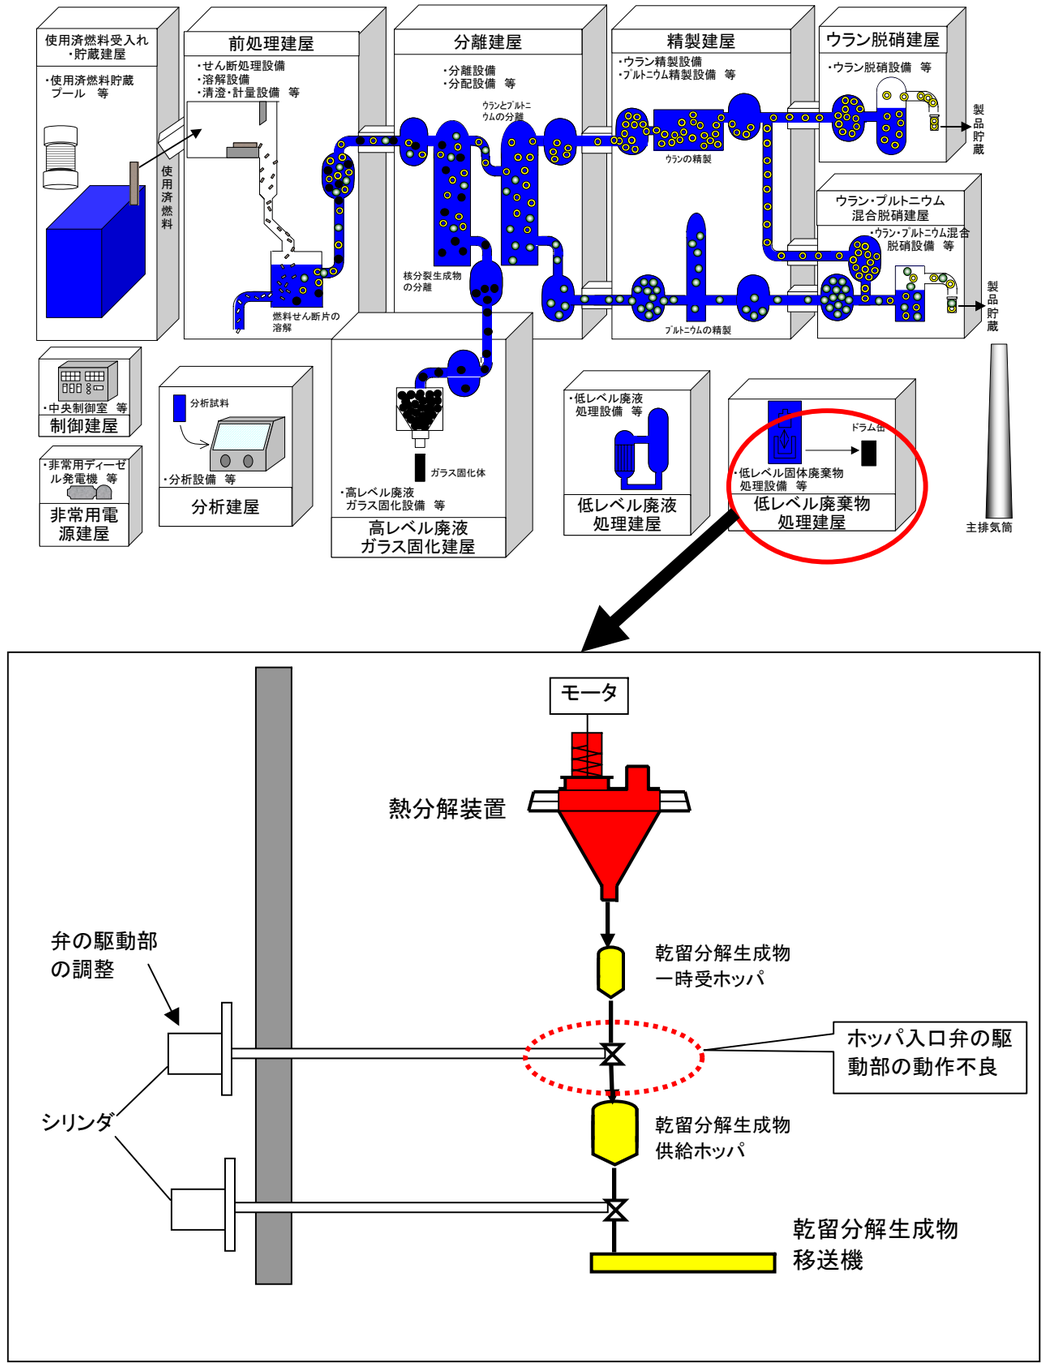
保守作業の対象