


再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-D-30)

<p>件名</p>	<p>燃料取出し装置の位置検出器の故障に伴う復旧作業</p>																
<p>事象の概要</p> <p>(1) 対象場所: 機器</p> <p>(2) 設備の概要</p> <p>(3) 保守理由</p>	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 (管理区域内): 燃料取出し装置</p> <p>使用済燃料を輸送容器から取出す際に使用する装置。安全に使用済燃料を移送するために、一定以上の高さに吊上げることができる装置を設置する等の安全対策を講じている。</p> <p>燃料取出し装置の位置検出器の歯車を固定しているネジが緩んだこと等により、歯車が正常位置からずれたことに伴う、燃料取出し装置の停止。</p>																
<p>保守作業の概要</p>	 <ol style="list-style-type: none"> 燃料取出し装置の位置検出器故障箇所を確認する。 使用済燃料を元の位置に下降させる。 保守作業手順に従い直接保守にて、歯車の再固定作業を行う。 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。 																
<p>保守方式</p>	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業	<input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守			
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作														
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業														
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業														
<input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守																	

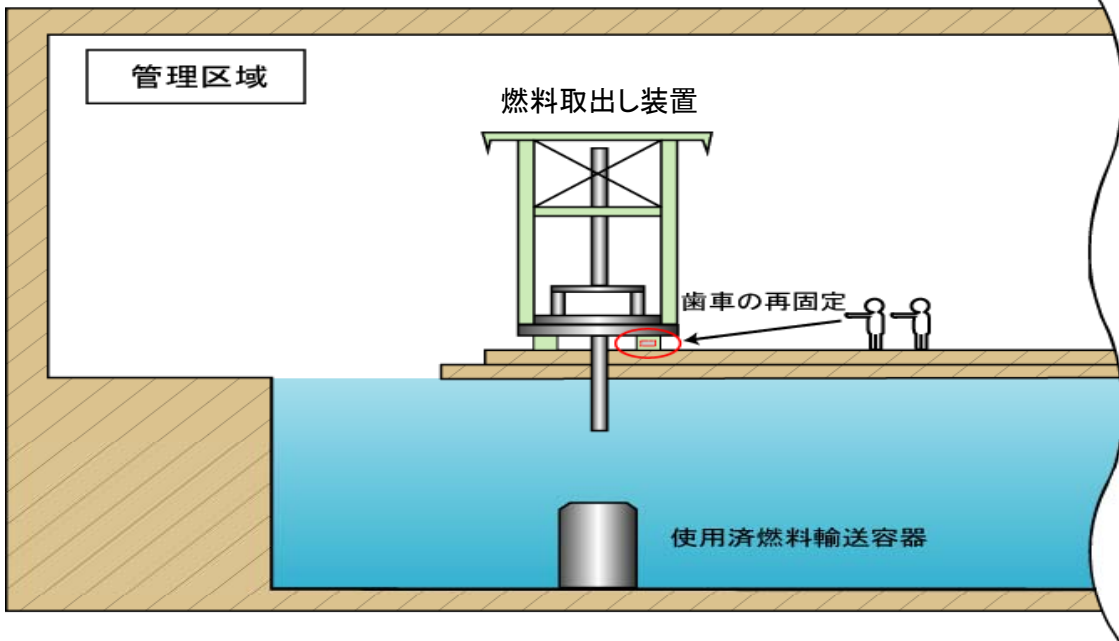