


再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-D-35)

件名	一般圧縮空気設備圧力指示計の破損に伴う交換作業												
事象の概要 (1) 対象場所: 機器 (2) 設備の概要 (3) 保守理由	精製建屋(管理区域内): 一般圧縮空気設備 空気作動弁の駆動源等として使用する圧力の高い空気を供給する設備。 測定範囲以上の過大な圧力がかかったこと等による、圧力計の損傷。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。												
保守作業の概要													
	(1) 損傷した圧力指示計の元弁を閉止する。 (2) 保守作業手順に従い直接保守にて、破損した圧力指示計を取り外し、予備品と交換する。 (3) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。												
保守方式	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作										
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業										
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業										

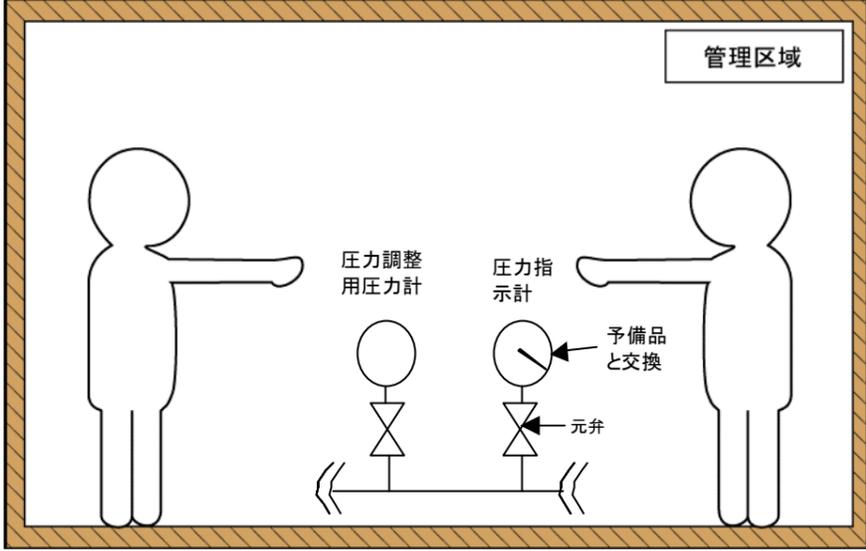