


再処理工場における定型的保守作業（No. 2-E-02）

件名	空調機用加熱コイルからの蒸気漏えいに伴う保守作業																
事象の概要	<p>(1) 対象場所: 機器 低レベル廃棄物処理建屋(非管理区域): 建屋換気設備空調機</p> <p>(2) 設備の概要 建物の換気空調設備。フィルタによる放射性物質の除去機能や建物内の温度を調整する機能を有する。</p> <p>(3) 保守理由 銅管のコイル溶接部に亀裂が入ったことによるコイルユニットからの蒸気の漏えい。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。</p>																
保守作業の概要	<div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">非管理区域</p> <p style="text-align: center;">空調機</p> <p style="text-align: center;">コイルユニット</p> <p style="text-align: center;">溶接保守 交換 等</p> </div> <p>(1) 蒸気供給弁を閉じて、当該部への蒸気の供給を停止する。</p> <p>(2) 保守作業手順に従い直接保守にて、コイルユニットを溶接保守または交換する。</p> <p>(3) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</p>																
保守方式	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border: none;"><input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input checked="" type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input type="checkbox"/> その他管理区域内作業	<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守			
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作														
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業														
	<input checked="" type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input type="checkbox"/> その他管理区域内作業														
<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守																	

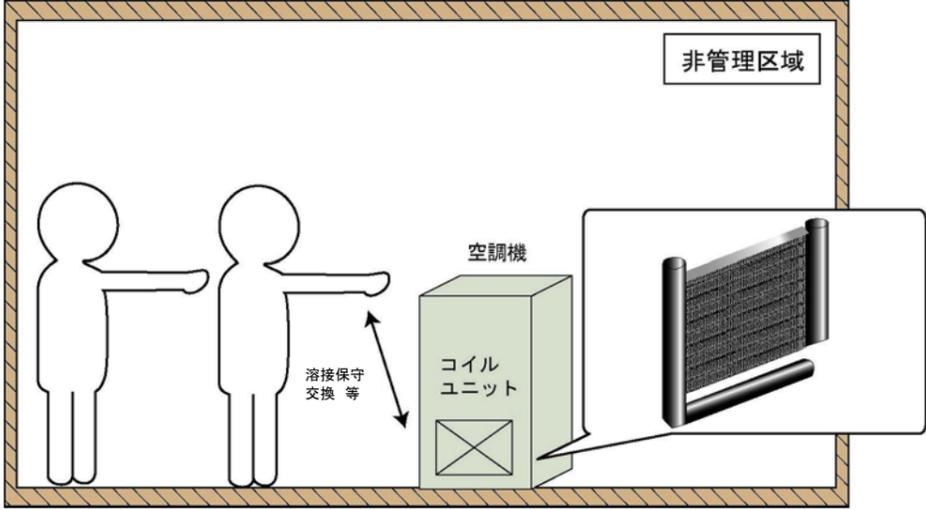